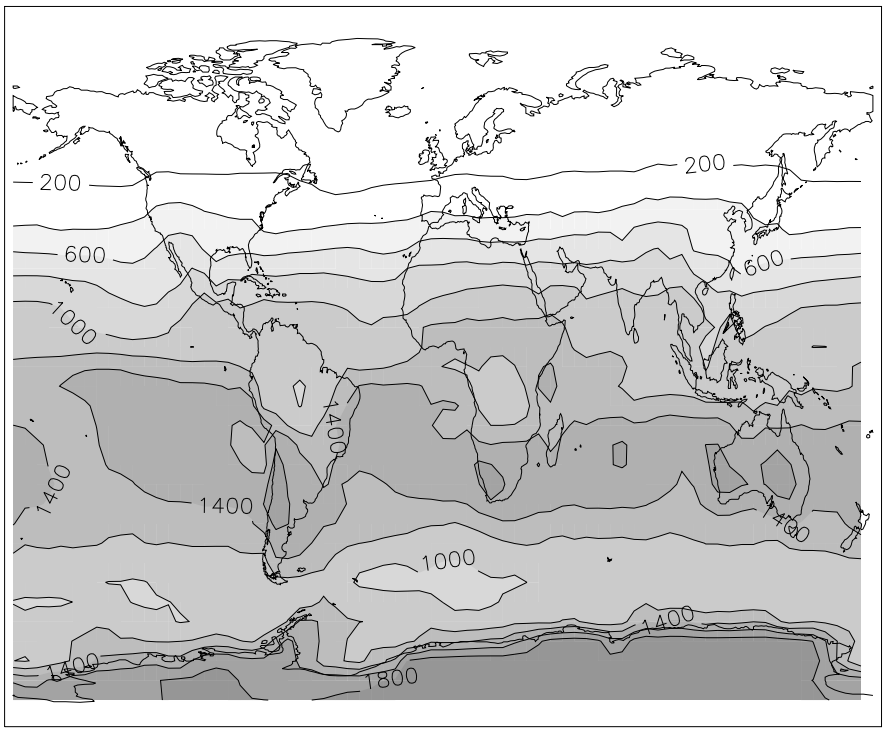(January) [kj/m2.d]
Max = 1.937e+03 Min = 19.441
Contour = 200.00