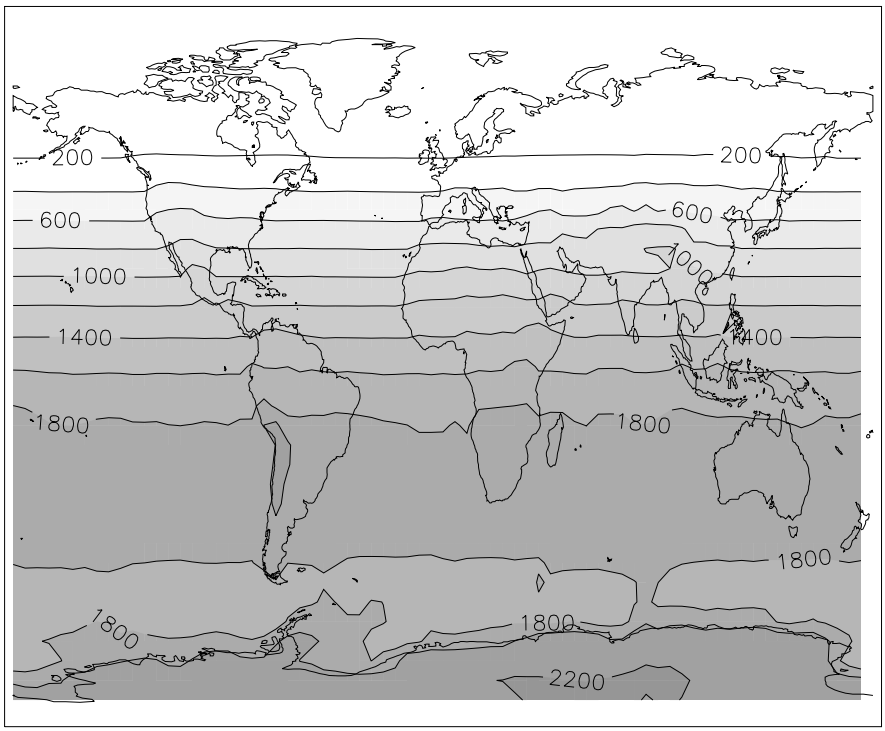(January) [kj/m2.d]
Max = 2.214e+03 Min = 26.490
Contour = 200.00